



**NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO**

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

NAVODILA ZA VNOS UKREPOV IZ 21. ČLENA V APLIKACIJO O NOTRANJEM NADZORU

Nataša Sovič, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

+386 2 45 00 212, natasa.sovic@nlzoh.si



Navodila za vnos ukrepov iz 21. člena v aplikacijo o notranjem nadzoru

- www.npv.si
- Prijava z uporabniškim imenom in geslom
- (enako kot za prijavo v informacijski sistem monitoringa)

Glavni meni

NOTRANJI NADZOR PITNE VODE

Notranji nadzor pitne vode

Uporabnik

Čas prijave

Glavni meni

Funkcija: Skrbnik IS

Vloga: Skrbnik, Nadzornik, Analitik

Ustanova: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

Oddelek: Oddelek za okolje in zdravje Maribor

Izvajanja: Terenske meritve

Vodovod:

Območja:

Sprememba gesla

Dokumenti

Čas prijave
2014-10-01 09:49
2014-10-01 09:43
2014-10-01 09:16
2014-09-29 07:51
2014-09-22 07:51
2014-09-18 10:27
2014-08-28 21:08

Rezultati


Ukrepi

Načrtovanje

Register

Pregled

Vnos ukrepa – izberemo oskrbovalno območje, ki je predmet ukrepa

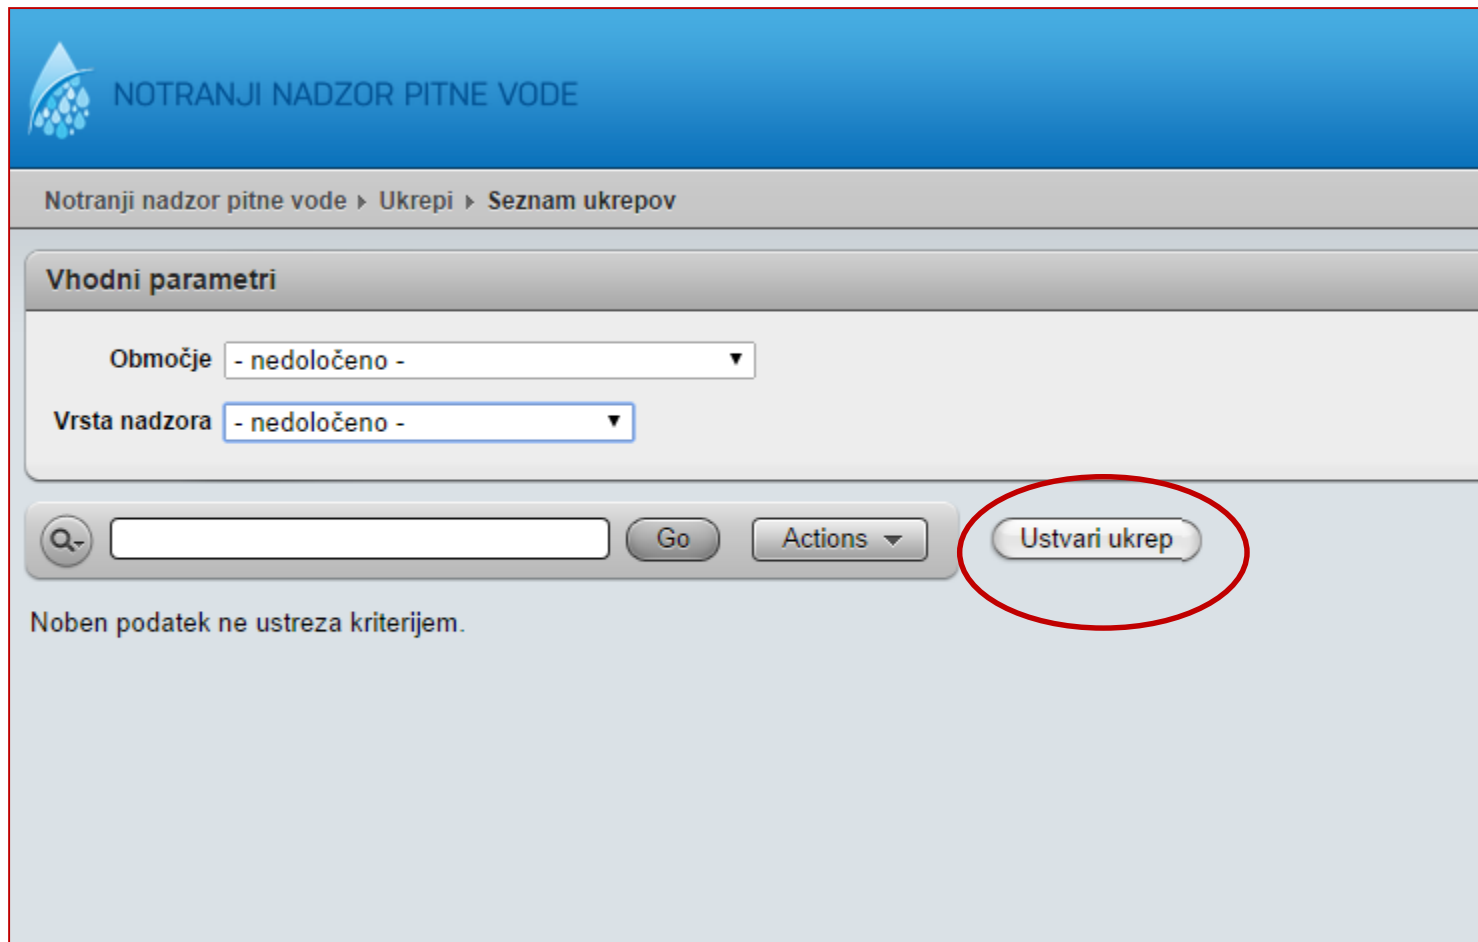

NOTRANJI NADZOR PITNE VODE

Notranji nadzor pitne vode > Ukrepi > Seznam ukrepov

Vhodni parametri

Območje - nedoločeno -

Vrsta nadzora - nedoločeno -

Q- Go Actions ▾ **Ustvari ukrep**

Noben podatek ne ustreza kriterijem.

Polja za vnos podatkov

NOTRANJI NADZOR PITNE VODE

Uporabnik: NATASAS

Rezultati Ukrepi Načrtovanje Register Pregledi Od

Notranji nadzor pitne vode > Ukrepi > Seznam ukrepov > Urejanje ukrepa

Ukrep Nazaj Shrani

*Območje: SUHORJE (769)

Vrsta nadzora: - = Brez preskušanja

*Vrsta ukrepa: E1 = Obveščanje uporabnikov in posredovanje potrebnih priporočil v primeru prepovedi ali omejitve uporabe pitne vode, prekuh.

*Vrsta ukrepa (NIJZ): 1 = Prekuhavanje

Opis ukrepa

*Začetek ukrepa: 11.11.2014 Konec ukrepa: Časovni okvir: S = Kratkoročno - ne več kot 30 dni

*Vzrok: 3 = dolgotrajno/obilno deževje Opis vzroka

Obveščanje uporabnikov: Radio, Oglasna deska, Spletna stran. Dodatno obveščanje

Spletni naslov z obvestilom

Neskladni parametri: Amonij, Atrazin, Clostridium perfringens (vključno s spori), Desetil-atrazin, Enterokoki, Koliformne bakterije, Motnost, Escherichia coli (E. coli), Koliformne bakterije [CFU]

Ažuriranje
Čas stvaritve: 14.11.2014 11:44 Ustvaril: Nataša Sovič Čas spremembe: 16.11.2014 21:19 Spremenil: Marjan Rak Stanje ukrepa 3 = Sporočen

Možnosti za “vrsta ukrepa”

Dodatne ukrepe je možno vpisati v “opis ukrepa”

UKREP

*Območje

Vrsta nadzora

*Vrsta ukrepa

*Vrsta ukrepa (NIJZ)
N2 = Ni ukrepov, ker je neskladnost ocenjena za nepomembno
N3 = Ponovno vzorčenje brez nadaljnjih ukrepov
N4 = Ni ukrepov zaradi drugih razlogov
C = UKREPI NA VODOVARSTVENEM OBMOČJU
Opis ukrepa
C1 = Ukrepi za odstranitev ali omejitev vzroka neskladnosti
C2 = Ukrepi za zamenjavo vodnega vira
T = UKREPI PRI PRIPRAVI VODE
T1 = Ureditve, nadgradnja in izboljšanje priprave
D = UKREPI NA HIŠNEM VODOVODNEM OMREŽJU
D1 = Zamenjava, odstranitev ali popravilo okvarjenih delov omrežja
D2 = Čiščenje in dezinfekcija onesnaženih delov omrežja
P = UKREPI NA JAVNEM VODOVODNEM OMREŽJU
P1 = Zamenjava, odstranitev ali popravilo okvarjenih delov javnega omrežja
P2 = Čiščenje in dezinfekcija onesnaženih delov javnega omrežja
S = UKREPI ZA PREPREČITEV DOSTOPA NEPOOBLAŠČENIM OSEBAM
S1 = Varnostni ukrepi za preprečitev dostopa nepooblaščenim osebam
O = DRUGO
O1 = Drugi ukrepi (glej opis ukrepa!)
E = IZREDNI UKREPI
E1 = Obveščanje uporabnikov in posredovanje potrebnih priporočil v primeru prepovedi ali omejitve uporabe pitne vode, prekuh.

*Začetek ukrepa

*Vzrok

Obveščanje uporabnikov

Izbirni meni za vrsto ukrepa (NIJZ)

- Prekuhavanje
- Prepoved uporabe
- Nadomestna oskrba
- Prekuhavanje in nadomestna oskrba
- Prepoved in nadomestna oskrba
- Drugo – navedi v naslednjem oknu

Izbirni meni za vzroke

- Okvara naprave za pripravo vode
- Okvara na omrežju
- Vzdrževalna dela na sistemu
- Dolgotrajno/obilno deževje
- Kratkotrajni nalivi
- Taljenje snega
- Poplave
- Zmrzal
- Suša
- Potres
- Izlitje nevarnih snovi
- Zemeljski plaz
- Snežni plaz
- Sum na izbruh hidrične epidemije
- Izbruh hidrične epidemije
- Drugo - navedi

Ukrep

*Območje

Vrsta nadzora

*Vrsta ukrepa

*Vrsta ukrepa (NIJZ)

Opis ukrepa

*Začetek ukrepa *Časovni okvir


*Vzrok Opis vzroka

Obveščanje uporabnikov

Spletni naslov z obvestilom

Neskladni parametri

Izbor podatkov –
v desno okno prenesemo zelene podatke. V okno “dodatno obveščamo” je možnost dodatnega opisa

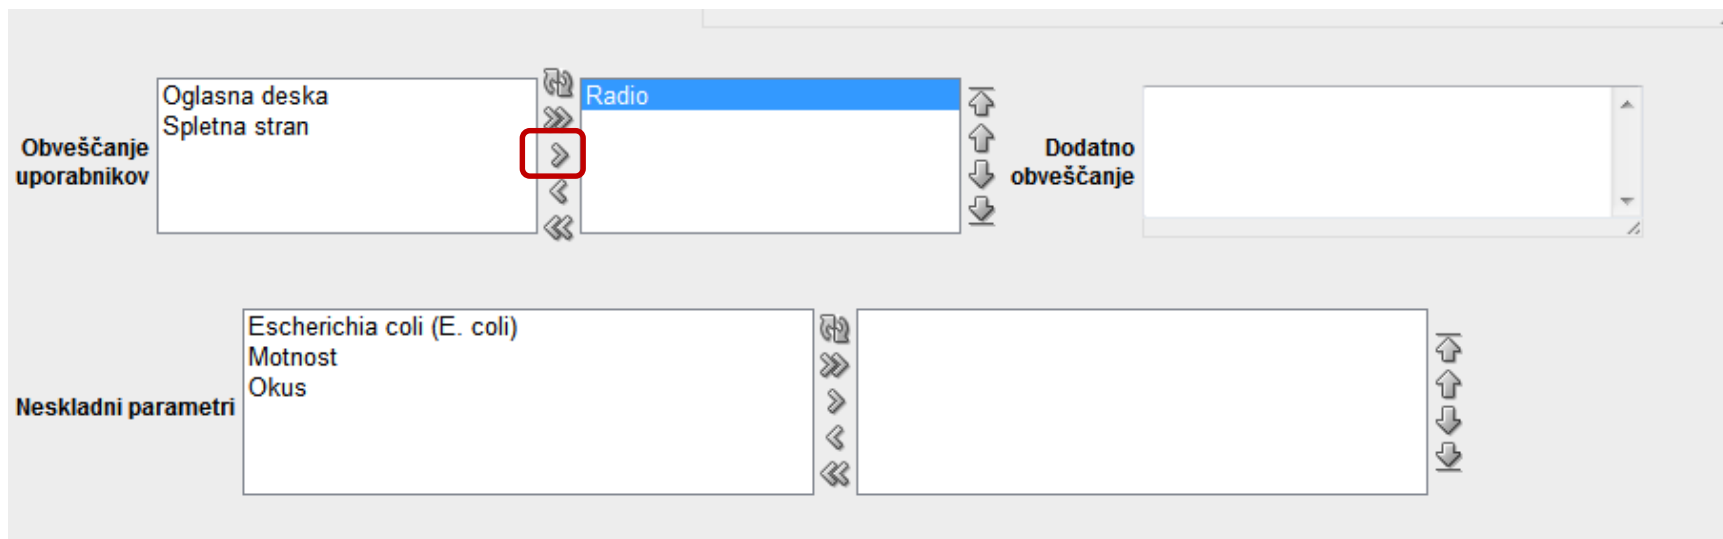

Tehnična podpora

- V primeru težav pri vnosu, se lahko obrnete na:
- natasa.sovic@nlzoh.si
- 02 45 00 212

Prednostno uporabite e-pošto.